


基準38 消防用設備等（誘導灯及び誘導標識を除く。）の標識類の様式の取扱いについて

消防用設備等（誘導灯及び誘導標識を除く。）の標識類の様式については、次の表の左欄に掲げる標識類の種別に応じ、同表右欄に掲げる標識類の記載例等による。


標識類の種別		標識類の記載例等	
消 火 器 具	「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識（規則第9条第4号）		大きさ：短辺・・・80mm以上 長辺・・・240mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	Z8210に定める消火器のピクトグラム（令第32条）		※消火器を直接視認できる状態で設置した場合 大きさ：各辺・・・90mm以上 色：地・・・赤 図・・・白
屋 内 消 火 栓 設 備	1号消火栓箱の表面に「消火栓」の表示（規則第12条第1項第3号イ）	消 火 栓	文字の大きさ：1字につき50mm平方以上 色：1号消火栓箱の色と識別できる色
補 助 散 水 栓	補助散水栓箱の表面に「消火用散水栓」等の表示（規則第13条の6第4項3号イ）	消 火 用 散 水 栓 又は 消 火 栓	文字の大きさ：1字につき50mm平方以上 色：補助散水栓箱の色と識別できる色
ス プ リ ン ク ラ ー 設 備	スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識（規則第14条第1項第3号ハ）		大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁である旨を表示した標識（基準14、第1、第12項第3号）	 	大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識（規則第14条第1項第5号の2ハ）		大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白

	スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識（規則第14条第1項第6号ホ）	送水口 スプリンクラー設備専用 〇〇MP a～〇〇MP a 注1 注2 注1：ポンプの定格全揚程をMP a で示した数値を記入する。 注2：ポンプの締切圧力の1. 5倍の値をMP a で示した数値を記入する。 大きさ：短辺・・・150mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
水噴霧消火設備等	水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式の起動装置である旨を表示した標識又はその旨の表示（規則第16条第3項第3号ホ（ロ）ほか）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 （水噴霧消火設備にあつては100mm以上） 不活性ガス消火設備 手動起動装置 （二酸化炭素） 大きさ：短辺・・・150mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	移動式の消火設備（泡消火設備、不活性ガス消火設備炭素、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備をいう。）である旨の表示又はその旨を表示した標識（規則第18条第4項第4号イほか）	泡消火設備の例 移動式 泡消火設備 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識（規則第18条第4項第10号ロ（ホ））	泡消火設備 ホース接続口 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	全域放出方式の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の消火剤が放出された旨を表示する表示灯（規則第19条第5項第19号イ（ニ）及び第19号の2ロほか）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 二酸化炭素充满 危険・立入禁止 大きさ：短辺・・・80mm以上 長辺・・・280mm以上 色：地・・・白 文字・・・赤（消灯時は白）

全域放出方式の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の防護区画内及びその出入口付近並びに防護区画に隣接する部分に設ける注意事項を表示した標識（基準18、第1、第1項第16号）

不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例

- ・防護区画内に設置するもの

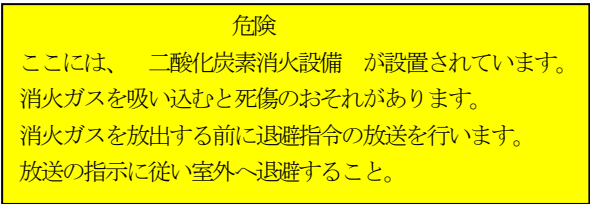


大きさ：短辺・・・270mm以上 色：地・・・黄
長辺・・・480mm以上 文字・・・黒

- ・貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口に設置するもの



大きさ：一辺300mm以上
色：地・・・白
人・・・黒
煙・・・黄
文字・・・「CO2」及び「二酸化炭素 CARBON DIOXIDE」は黒、
「危険」及び「DANGER」は黄
シンボル・・・地は黄、
枠は黒、
感嘆符は黒
※二酸化炭素消火設備を設置するものに限る。

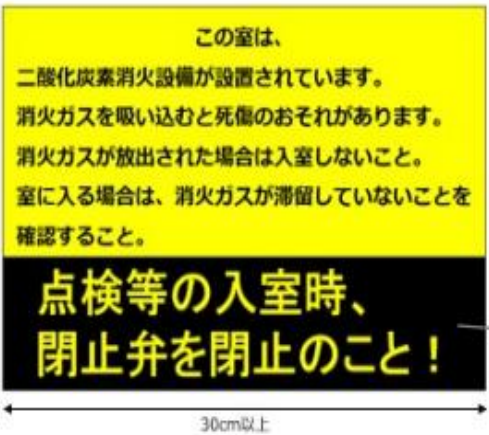

20cm以上

下段は指導基準

大きさ：短辺・・・200mm以上 色：地・・・黄
長辺・・・300mm以上 文字・・・黒

※指導基準の記述部分の色は反転させるものとする。

		・防護区画に隣接する部分の出入口に設置するもの 危険 ここは、隣室に設置された 二酸化炭素消火設備 の消火ガスが流入するおそれがあり、吸い込むと死傷のおそれがあります。 消火ガスが放出された場合は、退避すること。 近づく場合は、消火ガスが滞留していないことを確認すること。 大きさ：短辺・・・200mm以上 色：地・・・黄 長辺・・・300mm以上 文字・・・黒
	不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備貯蔵容 器の貯蔵容 器の設置場所である旨 を表示した標識（基準第18、第1第1 項第1号オ）	不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 大きさ：短辺・・・150mm以上 （粉末消火設備にあつては100mm以上） 不活性ガス消火設備 貯蔵容器設置場所 （二酸化炭素） 長辺・・・300mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒
屋 外 消 火 栓 設 備	屋外消火栓箱の表面に「ホース格納 箱」の表示（規則第22条第4号イ）	文字の大きさ：1字につき50mm平方以上 ホース格納箱 色：屋外消火栓箱の色と識別できる色
	屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示 した標識（規則第22条第4号ロ）	大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 消 火 栓 色：地・・・赤 文字・・・白 文字の大きさ：1字につき50mm平方以上
避 難 器 具	避難器具である旨を表示した標識（規 則第27条第1項3号ロ）	大きさ：短辺・・・300mm以上 長辺・・・600mm以上 避 難 器 具 色：地・・・白 文字・・・黒 注 避難ロープ、避難はしご等一般に普及している用語は、当該避難器具名を もって替えることができる。
	避難器具の使用方法を表示した標識 （規則第27条第1項第3号ロ）	大きさ：短辺・・・300mm以上 長辺・・・600mm以上 （ 使 用 方 法 ） 色：地・・・白 文字・・・黒
	避難器具設置等場所を明示した標識 （規則第27条第1項第3号イ）	大きさ：短辺・・・120mm以上 長辺・・・360mm以上 避難器具設置等場所 色：地・・・白 文字・・・黒

消防用水	消防用水の採水口である旨を表示した標識（基準31、第1、第1項第5号）	採水口 (消防隊専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連結散水設備	連結散水設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識（規則第30条の3第4号ニ）	送水口 連結散水設備専用 [OMP a ~ OMP a] 大きさ：短辺・・・150mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連結送水管	連結送水管の送水口である旨を表示した標識（規則第31条第4号）	送水口 (連結送水管専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	連結送水管の放水口である旨を表示した標識（規則第31条第4号）	放水口 (消防隊専用) 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	放水用器具を格納した箱である旨を表示した標識（規則第31条第6号ニ）	放水用器具 格納箱 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
非常コンセント設備	非常コンセントの保護箱の表面の「非常コンセント」の表示（規則第31条の2第9号イ）	非常コンセント (消防隊専用) 文字の大きさ：1字につき25mm平方以上 色：保護箱の色と識別できる色
無線通信補助設備	無線機を接続する端子を収容する保護箱の表面の「無線機接続端子」の表示（規則第31条の2の2第8号ニ（ロ））	無線機接続端子 (消防隊専用) 文字の大きさ：1字につき25mm平方以上 色：白

※ 規則第9条第4号に規定する標識については、原則として「消防用設備等の標識類の様式について」（昭和44年10月20日消防予第238号）によるが、周囲の状況及び色の対比等により、これによらなくとも十分認識できると認められる場合にあっては、当該通知によらないことができるものとする。◇